



Gemeente Schagen

Postbus 8
1740 AA SCHAGEN

Datum 5 februari 2024
Onze referentie UIT-2024-29545
Uw referentie
Uw bericht van 1 februari 2024

Telefoon [REDACTED]
E-mail [REDACTED]@vrnbn.nl
Bijlagen -
Onderwerp

Advies noodopvang aan de
Priggeweg te Schagen

Geachte [REDACTED],

Hierbij ontvangt u onze reactie op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een noodopvang aan de Priggeweg (tussen Priggeweg 2 en Snevert 1m) in Schagen. Wij adviseren u graag over de brandveiligheidsaspecten.

Advies

Wij adviseren u de brandveiligheidsaspecten goed te keuren, onder voorwaarden dat de punten uit bijlage A worden meegenomen. Deze punten zijn eerder grotendeels in de mail van [REDACTED] van team Risicobeheersing dd. 30 januari 2024 medegedeeld.

Daarnaast zijn er risico's die onvoldoende worden afgedekt door de wettelijke voorschriften. Deze risico's omschrijven wij in bijlage B en hierin stellen we ook risicoverlagende maatregelen voor.

Beoordelingskader

De aangeleverde informatie is getoetst aan de relevante brandveiligheidsvoorschriften uit het Bbl. Naast de wettelijke kaders gebruiken we ook een aantal regionale en landelijke documenten:

- Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid VRNHN 2021.

Heeft u vragen?

Wilt u meer informatie over ons advies? Neem dan contact op met [REDACTED] van wie de contactgegevens bovenaan deze brief staan of met de casehouder van uw gemeente.

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,

[REDACTED]

Operationeel manager Risicobeheersing

Vanwege de digitale afhandeling staat er geen handtekening op deze brief.

Bijlage A Toets Besluit bouwwerken leefomgeving

Het bouwwerk is op basis van de overgelegde gegevens getoetst aan de van toepassing zijnde artikelen uit hoofdstuk 4 van het Besluit Bouwwerken leefomgeving (BBL) met betrekking tot logiesgebouw tijdelijke bouw. Hierbij is tevens uitgegaan van een maximale gebruiksduur van het bouwwerk van 12 maanden.

- **Par. 4.2.2 constructieve veiligheid**
De hoofddraagconstructie is zodanig opgebouwd dat deze bestaat uit soort van vakwerkspanten. Het bezwijken van een deel van deze constructie zal niet leiden tot het vroegtijdig bezwijken van de hoofddraagconstructie.
In combinatie met de lage vuurlast in het bouwwerk kan er vanuit worden gegaan dat wordt voldaan aan de gestelde eis van 30 minuten met betrekking tot bezwijken.
- **Par. 4.2.8 Beperking van uitbreiding van brand**
 - Gebouw 1 is onderverdeeld in drie brandcompartimenten. Alle compartimenten worden uitgevoerd met een WBDBO van 30 minuten.
 - Deuren in de betreffende scheidingsconstructie dienen te worden uitgevoerd met dezelfde WBDBO en zelfsluitend (eventueel gestuurd via BMC) uitgevoerd.
- **Par. 4.2.9 Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook**
 - Overeenkomstig artikel 4.61 dient de weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een ander subbrandcompartiment R_a te bedragen overeenkomstig NEN 6075.
- **Par. 4.7.1 Verlichting**
Het bouwwerk dient te worden voorzien van noodverlichting.
- **Par. 4.7.5 Tijdig vaststellen van brand / par. 4.7.6 Vluchten bij brand**
 - Het pand dient te worden voorzien van een brandmeldinstallatie met volledige bewaking en ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2535.
 - Doordat het maximale gebruik van het bouwwerk één jaar betreft hoeft er geen jaarlijks inspectieschema te worden afgegeven. Wel dient er een opleveringsrapport te worden afgegeven.
 - Ten behoeve van onderhoud, storingen e.d. binnen de gebruiksduur van het bouwwerk dient een onderhoudscontract te worden afgesloten.
- **Par. 4.7.7 Bestrijden van brand**
Gezien het tijdelijk gebruik van het pand kan akkoord worden gegaan om de bouwwerken in plaats van de toepassing van brandslanghaspels te voorzien van draagbare blustoestellen. De blustoestellen dienen een minimale inhoud te bezitten van 6 liter sproeischuim per blustoestel. De locatie en hoeveelheid blustoestellen dient met de brandweer te worden afgestemd.
- **Hoofdstuk 6, Gebruik van bouwwerken**
Voor ingebruikname van het bouwwerk zal een gebruiksmelding moeten worden ingediend.
- **Bereikbaarheid / bluswatervoorziening**
In samenspraak zal worden gekeken of het PWN een mogelijkheid ziet om in de nabijheid van het bouwwerk een brandkraan te plaatsen. Mocht dit niet mogelijk zijn, zal er in overleg met de opdrachtgever gekeken worden naar alternatieve mogelijkheden.

Bijlage B Restrisico's

- **Materialen / alternatieve energievoorzieningen**

Ten behoeve van de opstelling van de lithium-ion accupacks, heaters, externe CV-ketels, een aggregaat en de brandstoftanks zal gekeken worden naar de van toepassing zijnde voorwaarden hieraan. Ook zullen deze gegevens worden meegenomen in de gegevens van het bouwwerk ten behoeve van de repressie.

- De opslag van vloeibare brandstoffen dient ten minste te voldoen aan de PGS 30;
- De situering en veiligheidsvoorzieningen van de propaantank dienen te voldoen aan paragraaf 4.91 van het Besluit activiteiten leefomgeving en PGS 19.

- **Interne organisatie**

De interne organisatie dient, voordat de bewoners/gebruikers het pand betrekken, bekend te zijn met het bouwwerk, het bijbehorende ontruimingsplan en de procedures. Tevens dient er voor ingebruikname met de brandweerposten die de 1^e uitruk (kunnen) verzorgen te worden afgestemd om op locatie een oefening te houden en zullen de gegevens ten behoeve van de repressie worden verwerkt in het systeem van de brandweer.

Van: [REDACTED]@schagen.nl>
Verzonden: dinsdag 23 januari 2024 07:45
Aan: Risicobeheersing
Onderwerp: Graag advies inzake het realiseren van een noodopvang aan de Priggeweg (tussen Priggeweg 2 en Snevert 1M, kadastraal gemeente Schagen sectie K nummer 1064 gedeeltelijk)

WAARSCHUWING: Deze e-mail is afkomstig van buiten onze organisatie. Klik niet op links of open geen bijlagen, tenzij je de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is.

Geachte mevrouw/mijnheer,

Graag uw advies inzake het realiseren van een noodopvang aan de Priggeweg (tussen Priggeweg 2 en Snevert 1M, kadastraal gemeente Schagen sectie K nummer 1064 gedeeltelijk).

De stukken kunt u downloaden via de onderstaande link, de link verloopt op 25 januari.

<https://wetransfer.com/downloads/7eadc3133aabb4f7ddcccb5fc6f896020240118162354/dc7fe6c2dfb7a18ba6e1899246ec5cb720240118162417/e5ff33>

Er staat nogal wat tijdsdruk op dit project, lukt het u om uiterlijk vrijdag een advies te geven?

Aanwezigheid: maandag tot en met donderdag en vrijdagochtend
Telefoon: [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Casemanager fysieke leefomgeving



Bezoekadres: Laan 19, 1741 EA Schagen
Postadres: Postbus 8, 1740 AA Schagen
Tel.: (0224) 210 400
Fax: (0224) 210 455



Bespaar papier - Is het echt nodig om deze e-mail te printen?

Disclaimer:

Informatie verzonden met dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden verwijderen. De gemeente Schagen sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetre-

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 25 januari 2024 17:47
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: veiligheidseisen CNO Schagen

Beste [REDACTED],

Facility Productions, voormalig Loveland, die de paviljoens gaat bouwen voor de CNO in Schagen, is erg geschrokken van enkele zware eisen die door jou [REDACTED] waren genoemd in het overleg vandaag.

Het gaat hier niet om een gebouw zijnde constructie en dit is bij eerdere locaties ook zo geweest en besproken met o.a. [REDACTED]. Zou je hem alsjeblieft met spoed willen vragen hoe jullie de beoordeling van Schagen (bijna kopie Wervershoof) het beste kunnen doen? Of dit de juiste manier is? Het vergunningstraject waar we nu in zijn beland was voor ons ook onvoorzien.

We gaan graag met jullie in overleg om alle punten door te nemen. Ik hoor/lees graag van je.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Coördinator Facilitair & Huisvesting noodopvanglocaties / Projectleider / Projectmedewerker Risico & Crisisbeheersing

Mobiel: [REDACTED]
[REDACTED]@vrnhn.nl

[Klik hier voor de maildisclaimer](#) en [klik hier voor de Inkoopvoorwaarden](#)



Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 30 januari 2024 09:44
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED] Loveland Events; [REDACTED] Loveland Events
([REDACTED]@loveland.nl)
Onderwerp: woon vs logies functie
Urgentie: Hoog

Goedemorgen [REDACTED],

We zijn zojuist teruggefloten door de projectcommissie om naar woonfunctie over te stappen. Het moet dus logiesfunctie blijven. Dit is ook het meest reëel vind men, met doorstromende mensen. Ook de geluidsbelasting-berekeningen worden dan anders en de gehele ruimtelijke onderbouwing is nu gebaseerd op de logiesfunctie. Er kan wel beschreven worden dat er gelijkwaardigheid met een woonfunctie is, maar hoe dit in de stukken te verwerken is mij niet geheel duidelijk.

Kunnen we straks na jouw overleg weer even contact hebben?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Coördinator Facilitair & Huisvesting noodopvanglocaties / Projectleider / Projectmedewerker Risico & Crisisbeheersing

Mobiel: 0 [REDACTED]
[REDACTED]@vrnbn.nl

[Klik hier voor de maildisclaimer](#) en [klik hier voor de Inkoopvoorwaarden](#)



[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 30 januari 2024 15:29
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Besproken punten met aanvrager t.b.v. realisatie van een noodopvang aan de Priggeweg (tussen Priggeweg 2 en Snevert 1M te Schagen)

Hey [REDACTED],

Vergeet niet dat er met het BBL ook nog de Weerstand tegen Rookdoorgang bij is gekomen. Zal ik de locatie ook nog even checken op EV aspecten?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
06-[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 30 januari 2024 12:07
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED]
Onderwerp: Besproken punten met aanvrager t.b.v. realisatie van een noodopvang aan de Priggeweg (tussen Priggeweg 2 en Snevert 1M te Schagen)

Goedemorgen [REDACTED],

Naar aanleiding van ons advies met betrekking tot de nood/crisisopvang aan de Priggeweg te Schagen, heb ik hier gisteren overleg over gehad met [REDACTED] (VRNHN), [REDACTED] en [REDACTED] (beide van Loveland events).

Tijdens het overleg hebben we advies van 25 januari, kenmerk UIT-2024-29490 doorgenomen en besproken welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn. Aanvullend hierop heb ik vanmorgen bericht gekregen dat de gemeente het bouwwerk ziet als logiesfunctie en heeft er op basis hiervan nogmaals een kort overleg plaats gevonden hoe genoemde punten opgelost kunnen worden,

De volgende punten zijn besproken/afgesproken:

- De termijn dat het pand functioneel is, is maximaal een 12 maanden;
- De beoordeling is gedaan op basis van Hoofdstuk 4 BBL, tijdelijke bouw.
- **Par. 4.2.2 constructieve veiligheid**
De hoofddraagconstructie is zodanig opgebouwd dat deze bestaat uit soort van vakwerkspanten. Het bezwijken van een deel van deze constructie zal niet leiden tot het vroegtijdig bezwijken van de hoofddraagconstructie. In combinatie met de lage vuurlast in het bouwwerk kan er vanuit worden gegaan dat wordt voldaan aan de gestelde eis van 30 minuten met betrekking tot bezwijken.
- **Par. 4.2.8 Beperking van uitbreiding van brand**
Zowel gebouw 2 als 3 worden gesplitst in 2 brandcompartimenten. Gebouw 1 zal worden verdeeld in drie brandcompartimenten. Alle compartimenten worden uitgevoerd met een WBDBO van 30 minuten. Deuren in de betreffende scheidingsconstructie hebben dezelfde WBDBO en worden zelfsluitend (gestuurd via BMC) uitgevoerd.
- **Par. 4.2.10 Vluchtroutes**

Wordt aan voldaan

- **Par. 4.7.1 Verlichting**

Het bouwwerk zal worden voorzien van noodverlichting

- **Par. 4.7.5 Tijdig vaststellen van brand / par. 4.7.6 Vluchten bij brand**

Het pand zal worden voorzien van een brandmeldinstallatie met volledige bewaking en ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2535. Doordat het maximale gebruik van het bouwwerk een jaar betreft hoeft er geen jaarlijks inspectieschema te worden afgegeven. Wel dient er een opleveringsrapport te worden afgegeven.

Ten behoeve van onderhoud, storingen e.d. binnen het jaar dient wel een onderhoudscontract te worden afgesloten.

- **Par. 4.7.7 Bestrijden van brand**

Gezien het tijdelijk gebruik van het pand kan akkoord worden gegaan om de bouwwerken in plaats van brandslanghaspels te voorzien van draagbare blustoestellen. De blustoestellen dienen een minimale inhoud te bezitten van 6 liter sproeischuim per blustoestel. De locatie en hoeveelheid blustoestellen dient met de brandweer te worden afgestemd.

- **Hoofdstuk 6, Gebruik van bouwwerken**

Er zal een gebruiksmelding worden ingediend

- **Bereikbaarheid / bluswatervoorziening**

In samenspraak zal worden gekeken of het PWN mogelijkheid ziet om in de nabijheid van het bouwwerk een brandkraan te plaatsen. Mocht dit niet mogelijk zijn, zal er in overleg met de opdrachtgever gekeken worden naar alternatieve mogelijkheden.

- **Materialen / alternatieve energievoorzieningen**

Ten behoeve van de opstelling van de lithiumion accupacks, heaters, externe CV-ketels, een aggregaat en de brandstoftank zal gekeken worden naar de van toepassing zijnde voorwaarden hieraan. Ook zullen deze gegevens worden meegenomen in de gegevens van het bouwwerk ten behoeve van de repressie.

- **Interne organisatie**

De interne organisatie moet voordat de 1^e bewoners/gebruikers bekend zijn met het bouwwerk, het bijbehorende ontruimingsplan en de procedures. Tevens zal er voor ingebruikname worden afgestemd met de brandweerposten die de 1^e uitruk (kunnen) verzorgen om op locatie een oefening te houden en zullen de gegevens ten behoeve van de repressie worden verwerkt in het systeem van de brandweer.

De gegevens zullen via de gemeente / jouw worden ingediend.

Ik heb dhr. [REDACTED] alsmede mijn collega's die ook betrokken zijn bij opvanglocaties meegenomen in de cc. Mochten er naar aanleiding van deze mail nog vragen zijn hoor ik het graag

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Sr. Specialist brandveilig bouwen & omgeving



Aanwezig: maandag t/m vrijdag

Mobiel: +31 [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]@vrnbn.nl

Postadres: Postbus 416, 1800 AK ALKMAAR

Website: www.vrnbn.nl

Kijk voor de maildisclaimer en inkoopvoorwaarden op www.vrnbn.nl



Van: [REDACTED]
Verzonden: vrijdag 15 maart 2024 12:48
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Schagen-Oost: aansluiting op 100mm

Hoi [REDACTED],

Als wij op een 100mm leiding zouden kunnen aansluiten, is dit dan mogelijk nog geschikt om een tijdelijke brandkraan nabij de opvang te realiseren? Is dit überhaupt gewenst?

We moeten binnenkort ook nog even overleggen welke oplossingen er nog nodig zijn voor als de brandweer moet uitrukken voor een brand op de locatie. Zal ik hiervoor een vergadering inplannen ergens volgende week?

Ik lees het van je, goed weekend.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Coördinator Facilitair & Huisvesting noodopvanglocaties / Projectleider / Projectmedewerker Crisisbeheersing

Mobiel: 06 [REDACTED]
[REDACTED]@vrnbn.nl

[Klik hier voor de maildisclaimer](#) en [klik hier voor de Inkoopvoorwaarden](#)



Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 19 maart 2024 16:03
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: aansluiting mogelijkheden Schagen-Oost

Goedemiddag [REDACTED],

Zoals al aangegeven in het gesprek hierover, was ik hier al bang voor.
PWN gaat voor drinkwaterkwaliteit en het gebruik van bluswater heeft voor hun geen prioriteit.
Zeker gezien de tijdelijkheid van het pand wegen de kosten van alternatieven voorzieningen niet op tegen het effect mocht het gebruik hiervan noodzakelijk zijn.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Sr. Specialist brandveilig bouwen & omgeving



Aanwezig: maandag t/m vrijdag
Mobiel: +31 [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@vrnhn.nl

Postadres: Postbus 416, 1800 AK ALKMAAR
Website: www.vrnhn.nl
Kijk voor de maildisclaimer en inkoopvoorwaarden op www.vrnhn.nl

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 19 maart 2024 10:07
Aan: [REDACTED] ([REDACTED]@facilityproductions.nl) ; [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: FW: aansluiting mogelijkheden Schagen-Oost

Goedemorgen heren,

Ik ben zojuist gebeld door [REDACTED] van het PWN.

De 100mm aansluiting (110 zei hij trouwens) bij de Priggeweg 2 kan niet zomaar met dezelfde diameter afgetakt worden. Dit is het verlengen van een hoofdleiding en dat gaat nog minimaal 18 weken duren, en of je hieraan iets hebt in de toekomst is nog maar de vraag.
Advies niet doen en gewoon een 63mm aansluiting laten aanleggen. Ik heb hierop akkoord gegeven.

Druk van 30 m3 per uur kan niet worden gegarandeerd. Het plaatsen van een hydrant/brandkraan lijkt daarmee van de baan. We gaan dan niet voor het plaatsen van een dergelijke oplossing.

Dit ter informatie. Of we nog archeologische uitdagingen krijgen, moeten we even navragen.

Groet, [REDACTED] (06-[REDACTED])

Van: [REDACTED]

Verzonden: maandag 18 maart 2024 14:09

Aan: [REDACTED] ([REDACTED]@pwn.nl) <[REDACTED]@pwn.nl>

Onderwerp: aansluiting mogelijkheden Schagen-Oost

Goedemiddag [REDACTED],

Er is nog wat gedebatteerd vanmiddag met diverse belanghebbenden.

Daaruit kwamen meerdere vragen naar boven:

- Kan er vanuit de 100mm leiding een aftakking met 100mm naar het eigen terrein worden aangelegd? Een 100mm zou dan voor eventuele toekomstige projecten kunnen dienen. Mogelijk is het standaard om een 63mm aftakking te maken en is dit de enige optie?
- Wij vroegen ons af of er in theorie nog een brandhydrant zou kunnen worden aangesloten nabij de waterput. Deze dient dan minimaal 30 m3 per uur te kunnen krijgen. Kan jij iets zeggen over de mogelijkheden voor een dergelijke oplossing?

Verder als bijlage de gedachte routing voor het water vanaf de waterput, blauwe vierkantje links onder, naar de opvanglocatie bovengronds met geïsoleerde leidingen. Wij moeten echter nog groen licht krijgen van de gemeente Schagen, en met name van de archeoloog die een oordeel moet geven over dat we onder de 40cm archeologische grens moeten graven.

Alvast dank weer voor je reactie.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Coördinator Facilitair & Huisvesting noodopvanglocaties / Projectleider / Projectmedewerker Crisisbeheersing

Mobiel: 06 [REDACTED]
[REDACTED]@vrnhn.nl

[Klik hier voor de maildisclaimer](#) en [klik hier voor de Inkoopvoorwaarden](#)



Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 5 februari 2024 10:57
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Advies aanvullende stukken t.b.v. noodopvang aan de Priggeweg te Schagen
Bijlagen: 29545_1.pdf

Hoi [REDACTED],

Bijgevoegd het advies m.b.t. bovengenoemde aanvraag.
Mochten er naar aanleiding van het advies nog vragen zijn, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Sr. Specialist brandveilig bouwen & omgeving



Aanwezig: maandag t/m vrijdag
Mobiel: +31 [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@vrnhn.nl

Postadres: Postbus 416, 1800 AK ALKMAAR
Website: www.vrnhn.nl

Kijk voor de maildisclaimer en inkoopvoorwaarden op www.vrnhn.nl





Gemeente Schagen

Postbus 8
1740 AA SCHAGEN

Datum 18 maart 2024
Onze referentie UIT-2024-29794
Uw referentie
Uw bericht van 13 maart 2024

Telefoon [REDACTED]
E-mail [REDACTED]@vrnbn.nl
Bijlagen 2
Onderwerp Advies melding brandveilig gebruik
CNO Priggeweg 2a te Schagen

Geachte heer [REDACTED],

Hierbij ontvangt u onze reactie op de gebruiksmelding voor het brandveilig gebruik van CNO aan de Priggeweg 2A in Schagen.

Ons advies

Wij adviseren u om de ontbrekende punten die zijn aangegeven in bijlage A te laten aanvullen/aanpassen. Daarnaast zijn in bijlage B nog aanvullende maatregelen omschreven.

Beoordelingskader

De aangeleverde informatie is beoordeeld aan de hand van de relevante voorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving. Hierbij zijn we uitgegaan van de informatie die u heeft aangeleverd.

Heeft u vragen?

Wilt u meer informatie over ons advies? Neem dan contact op met <naam behandelaar>, van wie de contactgegevens bovenaan deze brief staan of met de casehouder van uw gemeente.

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,

[REDACTED]
Operationeel manager Risicobeheersing

Vanwege de digitale afhandeling staat er geen handtekening op deze brief.

Bijlage A Checklist meldingsvereisten gebruiksmelding

Doel formulier

Dit formulier is een beoordelingsinstrument om te bepalen of een gebruiksmelding volledig is. Onvolledigheid leidt er toe dat er in juridische zin geen melding is gedaan. Dit formulier benoemt alleen de gegevens in relatie tot de brandveiligheid.

Let op: U moet aanvullende informatie aanleveren voor alle onderwerpen waar 'Nee' is aangekruist. Het is mogelijk dat niet alle artikelen relevant zijn voor de aanvraag.

Besluit bouwwerken en leefomgeving, hoofdstuk 6				
Grondslag	Omschrijving	Ja	Nee	Nvt
Art. 6.8	Bij de melding zijn de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:			
Lid 1	De gebruiksmelding is ondertekend.	☐	☒	☐
Sub a.	Naam en adres melder/gemachtigde.	☐	☒	☐
Sub b.	Dagtekening.	☒	☐	☐
Sub c.	Het adres, de kadastrale aanduiding of de ligging van het bouwwerk.	☒	☐	☐
Sub d.	Een situatieschets met noordpijl.	☒	☐	☐
	Per bouwlaag een plattegrondtekening met:			
1°	Schaalaanduiding.	☒	☐	☐
2°	Per bouwlaag de hoogte van de vloer boven meetniveau, de gebruiksoppervlakte en het maximaal aantal personen.	☒	☐	☐
3°	Per ruimte de vloeroppervlakte, de gebruiksfunctie en bij ruimten voor meer dan 25 personen de hoogste bezetting van die ruimte, de opstelling van inventaris en van inrichtingselementen.	☒	☐	☐
4°	De plaats duidingen (voor zover aanwezig) van:			
	i. Brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies.	☒	☐	☐
	ii. Vluchtroutes.	☒	☐	☐
	iii. Draairichting van deuren als bedoeld in artikel 3.121.	☒	☐	☐
	iv. Zelfsluitende deuren als bedoeld in artikel 3.123.	☐	☒	☐
	v. Sluitwerk van deuren als bedoeld in de artikelen 3.122 en 6.21.	☐	☐	☐
	vi. Vluchtroute-aanduidingen.	☒	☐	☐
	vii. Noodverlichting.	☒	☐	☐
	viii. Oriëntatieverlichting als bedoeld in artikel 3.103.	☐	☐	☒
	ix. Brandmeldcentrale en brandmeldpaneel.	☐	☒	☐
	x. Brandslanghaspels.	☐	☐	☒
	xi. Mobiele brandblusapparaten.	☒	☐	☐
	xii. Droge blusleidingen.	☐	☐	☒
	xiii. Brandweeringang.	☒	☐	☐
	xiv. Sleutelkluis of -buis.	☐	☐	☒
	xv. Brandweerlift.	☐	☐	☒

5°	De aard en de plaats van de brandveiligheidsinstallaties, met aanduidingen conform NEN 1413 voor zover deze norm daarin voorziet.	☐	☒	☐
6°	Bij toepassing van een gelijkwaardige maatregel de gegevens en bescheiden waarmee de gelijkwaardigheid aannemelijk wordt gemaakt.	☐	☐	☒
Lid 2	De gebruiksmelding is voor tijdelijk of seizoensgebonden gebruik van het bouwwerk en de melder heeft aangegeven voor welke periode of voor welke tijdvakken in een kalenderjaar het gebruik is beoogd.	☒	☐	☐
Lid 3	De gebruiksmelding heeft betrekking op meerdere bouwwerken op hetzelfde terrein of op met elkaar samenhangende terreinen.	☐	☐	☒

Bijlage B Aandachtspunten gebruiksmelding

Aandachtspunten gebruiksmelding	
Onderwerp	Aandachtspunt
Artikel 6.20, BBL	In een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie en in een bouwwerk waarvoor een gebruiksmelding is gedaan, zijn voldoende personen aangewezen om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen. <u>Opmerkingen:</u> • Uit de aanvraag kan niet opgemaakt worden of en hoe de interne organisatie is voorbereid/opgeleid. • Er dient voor ingebruikname een ontruimingsplan voor het bouwwerk te worden opgesteld.
Artikel 6.32/6.33	De brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie dient te zijn voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging. <u>Opmerking:</u> • Voor het pand in gebruik wordt genomen dient de brandmeldinstallatie gecertificeerd en opgeleverd te zijn.

Van: Info
Verzonden: woensdag 13 maart 2024 08:09
Aan: Risicobeheersing
Onderwerp: FW: Graag advies melding brandveilig gebruik CNO Priggeweg 2a te Schagen (Z2024-00000242)
Bijlagen: CNO Schagen - Gebruiksmelding.pdf; CNO Schagen - Situatiekening A0.pdf; verzoekpdf-2024012600972.pdf

Met vriendelijke groet,

Ondersteunend medewerker Informatiebeheer
Team Informatiebeheer
Afwezig op donderdag en vrijdag



Mobiel: [redacted]
[redacted]@vrnbn.nl

Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL ALKMAAR
Postadres: Postbus 416, 1800 AK Alkmaar
Telefoon: 072 - [redacted]
www.vrnbn.nl
Twitter: @VRNHN
[Klik hier voor de maildisclaimer](#)

Van: [redacted] <[redacted]@schagen.nl>
Verzonden: woensdag 13 maart 2024 07:59
Aan: Info <Info@vrnbn.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@vrnbn.nl>
Onderwerp: Graag advies melding brandveilig gebruik CNO Priggeweg 2a te Schagen (Z2024-00000242)

WAARSCHUWING: Deze e-mail is afkomstig van buiten onze organisatie. Klik niet op links of open geen bijlagen, tenzij je de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is.

Geachte mevrouw/mijnheer,

Graag uw advies op de in het onderwerp genoemde melding brandveilig gebruik.

Aanwezigheid: maandag tot en met donderdag en vrijdagochtend
Telefoon: [redacted]

Met vriendelijke groet,



Casemanager fysieke leefomgeving



Bezoekadres: Laan 19, 1741 EA Schagen

Postadres: Postbus 8, 1740 AA Schagen

Tel.: (0224) 210 400

Fax: (0224) 210 455



Bespaar papier - Is het echt nodig om deze e-mail te printen?

Disclaimer:

Informatie verzonden met dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n).

Indien deze informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden verwijderen.

De gemeente Schagen sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetre-



Tijdelijke opvang Schagen Oost 3 publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Gemeente Schagen
Soort	Melding
Activiteit(en)	Bouwwerk brandveilig gebruiken
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20240126 00972 000 - 26-01-2024

Project

Naam van dit project


Tijdelijke opvang Schagen Oost

Projectomschrijving

Het COA is voornemens om een tijdelijke opvang te realiseren voor maximaal 250 bewoners voor de duur van maximaal 1 jaar in Schagen Oost. Voor deze opvang worden paviljoens neergezet, verhard oppervlak toegevoegd en erf- en perceel afscheidingen gerealiseerd. Voor het gebruik wordt een gebruiksmelding ingediend.

Locatie

Teken een gebied op de kaart

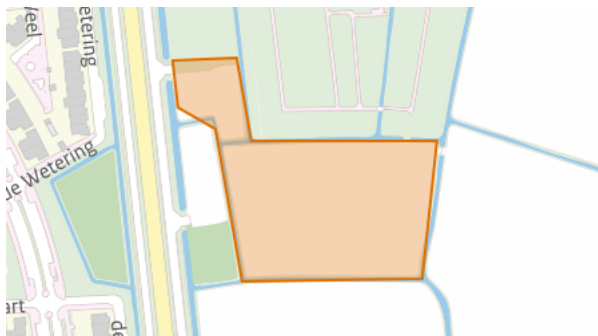

Algemeen

Geef uw verzoek een naam

Tijdelijke opvang Schagen Oost 3

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer gemachtigde

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens gemachtigde vestiging of bedrijf

KVK-nummer

38020751

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Witteveen+Bos

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

800288920

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens gemachtigd bedrijf

Straatnaam

Daalsesingel

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Leeuwenbrug'.

Huisnummer

51

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '8'.

Huisletter

C

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

3511SW

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '7411TJ'.

Plaats

Utrecht

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Deventer'.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres gemachtigd bedrijf

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

afwijkend adres

*Vooraf ingevuld antwoord.***Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?**

postbusnummer

*Vooraf ingevuld antwoord.***Nummer**

24087

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '233'.***Postcode**

3502MB

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '7400AE'.***Plaats**

Utrecht

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Deventer'.***E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer****E-mailadres**

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer**KVK-nummer**

27380622

*Vooraf ingevuld antwoord.***Handelsnaam**

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

*Vooraf ingevuld antwoord.***RSIN**

803660406

*Vooraf ingevuld antwoord.***Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer****Straatnaam**

Rijnstraat

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisnummer**

8

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisletter**

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2515XP

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

's-Gravenhage

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres bedrijf initiatiefnemer**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

Vooraf ingevuld antwoord.

Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?

postbusnummer

Vooraf ingevuld antwoord.

Nummer

30203

Vooraf ingevuld antwoord.

Postcode

2500GE

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

's-Gravenhage

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactpersoon**Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Nee

Vragen en antwoorden

Bouwwerk brandveilig gebruiken

Nieuwe of bestaande activiteit

Wat wilt u melden?

Begin van het gebruiken van een bouwwerk

Brandmeldinstallaties

Zijn er brandveiligheidsinstallaties in het bouwwerk aanwezig?

Ja

Welke brandveiligheidsinstallaties zijn er in het bouwwerk aanwezig?

Brandmeldinstallatie

Heeft de brandmeldinstallatie een automatische doormelding?

Nee

Welk soort detectie heeft de brandmeldinstallatie?

Volledige detectie (automatische melders in het gehele gebouw en handmelders)

Diverse vragen

Geef de naam van het bouwwerk en het adres, kadastrale aanduiding of ligging van het bouwwerk.

Tijdelijke opvang Schagen Oost, SGN00-K-1064,

Gaat het om seizoensgebonden gebruik?

Nee

Hoeveel hele jaren wordt het bouwwerk gebruikt?

1

Hoeveel maanden wordt het bouwwerk gebruikt?

12

Bijlagen

Bouwwerk brandveilig gebruiken

Gelijkwaardigheid brandveilig gebruik


Geen documenten.

Plattegrond brandveilig gebruik

Geen documenten.

Situatieschets brandveilig gebruik

Geen documenten.

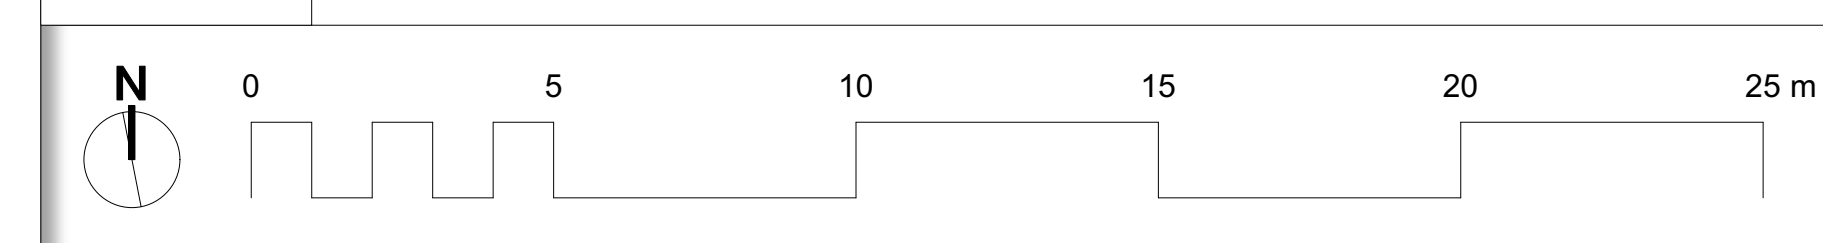

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 17 april 2024 08:19
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED] (J [REDACTED]@coa.nl)
Onderwerp: Fwd: Tekening gebruiksmelding
Bijlagen: CNO Schagen - Gebruiksmelding.pdf

Goedemorgen [REDACTED],

Hierbij een update van de tekening voor Schagen Oost. Kan jij beoordelen of deze voldoet? Ik spreek je straks.

Groet, [REDACTED] ([REDACTED])

Van: [REDACTED] | Facility Productions BV
Verstuurd: dinsdag, april 16, 2024 9:08:42 p.m.
Aan: [REDACTED]; [REDACTED]
Onderwerp: Tekening gebruiksmelding

WAARSCHUWING: Deze e-mail is afkomstig van buiten onze organisatie. Klik niet op links of open geen bijlagen, tenzij je de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is.

Hi [REDACTED] en [REDACTED],

Hierbij de nieuwe tekening voor de gebruiksmelding.
Zouden jullie bij [REDACTED] kunnen checken of deze nu goed is?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Facility
Productions ■

Facility Productions BV
Helicopterstraat 25L
1059 CE Amsterdam

M: +31 [REDACTED]
E: [REDACTED]@facilityproductions.nl

W: <http://www.facilityproductions.nl>

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 24 april 2024 10:03
Aan: Risicobeheersing
Onderwerp: FW: Tekening gebruiksmelding CNO Schagen
Bijlagen: CNO Schagen - Gebruiksmelding.pdf

Goedemorgen,

Zou de bijlage bijgevoegd kunnen worden onder de gebruiksmelding van het COA aan de Priggeweg, staat al op mijn naam.

Alvast bedankt,

[REDACTED]

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@schagen.nl>
Verzonden: woensdag 24 april 2024 09:53
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@vrnhn.nl>
Onderwerp: FW: Tekening gebruiksmelding CNO Schagen

WAARSCHUWING: Deze e-mail is afkomstig van buiten onze organisatie. Klik niet op links of open geen bijlagen, tenzij je de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is.

[REDACTED],

Had je deze tekening al gehad?

Aanwezigheid: maandag tot en met donderdag en vrijdagochtend
Telefoon: [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Casemanager fysieke leefomgeving



Bezoekadres: Laan 19, 1741 EA Schagen
Postadres: Postbus 8, 1740 AA Schagen
Tel.: (0224) 210 400
Fax: (0224) 210 455



Bespaar papier - Is het echt nodig om deze e-mail te printen?

Disclaimer:

Informatie verzonden met dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden verwijderen. De gemeente Schagen sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetre-

Van: [redacted] <[redacted]@witteveenbos.com>

Verzonden: woensdag 24 april 2024 08:44

Aan: [redacted] <[redacted]@schagen.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@vrnhn.nl>; [redacted] <[redacted]@coa.nl>

Onderwerp: Tekening gebruiksmelding CNO Schagen

Hoi [redacted],

Hierbij de aangepaste tekening voor de gebruiksmelding Schagen.
Kan jij deze weer toevoegen aan het dossier?

Veel dank!

Groeten, [redacted]

ing. [redacted]
Strategische Planologie
[+31 \(0\) 30 765 19 00](tel:+31612345678) | [redacted]

Witteveen+Bos

Bezoekadres: Daalsesingel 51c | 3511 SW Utrecht

Postbus 24087 | 3502 MB Utrecht

[+31 \(0\)30 765 19 00](tel:+31612345678) | www.witteveenbos.com



Please consider the environment before printing this e-mail. Do not print unless you really need it.

DISCLAIMER:

This e-mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee.
It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained within this e-mail.
If you receive this e-mail and you are not the addressee,
then please delete it from your system and notify the person who sent it to you.

Our company accepts no liability for the content of this email,
or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided,
unless that information is subsequently confirmed in writing.

Before printing, think about the environment.

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 17 april 2024 08:58
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: FW: veiligheidsplan Schagen-Oost
Bijlagen: noodplan Schagen-Oost versie 0 concept.docx

Groet, [REDACTED] (06-[REDACTED])

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 21 maart 2024 08:29
Aan: [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: veiligheidsplan Schagen-Oost

Goedemorgen,

Hierbij de concept versie van het noodplan voor Schagen-Oost.
Graag jullie reactie hierop en aanvullen waar mogelijk.
Bedankt.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Coördinator Facilitair & Huisvesting noodopvanglocaties / Projectleider / Projectmedewerker Crisisbeheersing

Mobiel: 06 [REDACTED]
[REDACTED]@vrnhn.nl

[Klik hier voor de maildisclaimer](#) en [klik hier voor de Inkoopvoorwaarden](#)

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@coa.nl>

Verzonden: woensdag 20 maart 2024 13:14

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@vrnhn.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@coa.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@coa.nl>; [REDACTED]

[REDACTED] <[REDACTED]@coa.nl>

CC: [REDACTED] <[REDACTED]@schagen.nl>

Onderwerp: RE: veiligheidsplan Schagen-Oost



WAARSCHUWING: Deze e-mail is afkomstig van buiten onze organisatie. Klik niet op links of open geen bijlagen, tenzij je de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is.

Hi [REDACTED],

Daar haak ik [REDACTED] voor aan 😊

Vriendelijke groet,

Directie PDCO
Team Vastgoed
Functie Projectmanager
Telefoon: +31 ()



Van: () <()@vrnhn.nl>

Verzonden: woensdag 20 maart 2024 09:31

Aan: () <()@coa.nl>; () <()@coa.nl>; () <()@coa.nl>

CC: () <()@schagen.nl>

Onderwerp: RE: veiligheidsplan Schagen-Oost

Goedemorgen,

Prima, dan zal ik een concept versie gaan opstellen van het veiligheidsplan.
Regelen jullie zelf een schouw voor opening met de GGD (IZB hygiëne), Arbo RI&E, en brandweer? Ik ken jullie procedures omtrent deze zaken niet.

Groet, () (06-)

Van: () <()@coa.nl>

Verzonden: woensdag 20 maart 2024 08:41

Aan: () <()@vrnhn.nl>; () <()@coa.nl>; () <()@coa.nl>

CC: () <()@schagen.nl>

Onderwerp: RE: veiligheidsplan Schagen-Oost

WAARSCHUWING: Deze e-mail is afkomstig van buiten onze organisatie. Klik niet op links of open geen bijlagen, tenzij je de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is.

Hi (),

Als jij een concept zou willen opstellen zoals je voorstelt, dan kan Erik of zijn collega Jimmy er nog een check/aanvulling op doen.

Heel fijn.

Vriendelijke groet,

()
Directie PDCO
Team Vastgoed
Functie Projectmanager
Telefoon: +31 ()



Van: () <()@vrnhn.nl>

Verzonden: dinsdag 19 maart 2024 16:20

Aan: () <()@coa.nl>

CC: [REDACTED] <[REDACTED]@coa.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@schagen.nl>

Onderwerp: veiligheidsplan Schagen-Oost

Hoi [REDACTED],

De brandweer heeft al om een veiligheidsplan gevraagd voor de opvang in Schagen-Oost. Jij hebt eerder een versie van ons gehad van CNO Wervershoof meen ik mij te herinneren ter beoordeling.

Gaan jullie zelf een veiligheidsplan voor Schagen-Oost opstellen, of kan ik nog van dienst zijn met het herschrijven van ons bestaande plan van Wervershoof naar een nieuwe versie voor Schagen-Oost?

De brandweer wil het liefst uiterlijk begin april alle brand- en veiligheidszaken in kaart hebben en compleet gedocumenteerd.

Ik wacht een reactie af.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Coördinator Facilitair & Huisvesting noodopvanglocaties / Projectleider / Projectmedewerker Crisisbeheersing

Mobiel: 06 [REDACTED]
[REDACTED]@vrnhn.nl

[Klik hier voor de maildisclaimer](#) en [klik hier voor de Inkoopvoorwaarden](#)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.



Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform

the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.


Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Noodplan asielopvang Schagen-Oost

Aan Projectmanager
Van Projectleiders Huisvesting & Facilitair, exploitatie
Onderwerp Noodplan asielopvang Schagen-Oost
Datum 1-4-24

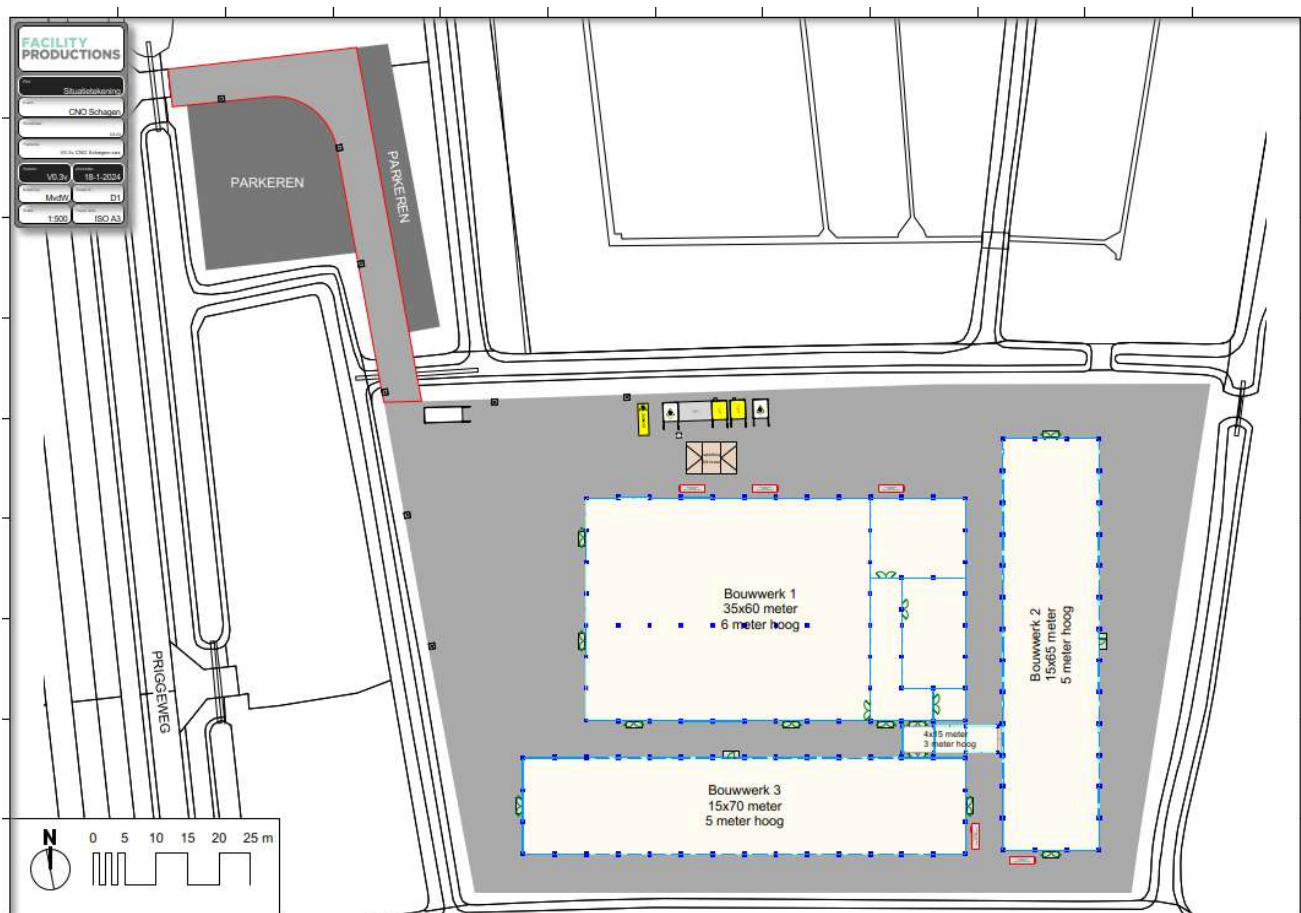

Auteur : DDH
 Revisiedatum : 01-04-24
 Versienummer : 0



Inhoud

1.	Inleiding	3
2.	Organisatie	4
3.	Beveiliging van de opvanglocatie.....	5
3.1	<i>Inzet van beveiligingspersoneel</i>	5
3.2	<i>Taken beveiligingspersoneel</i>	5
3.3	<i>Contactenlijst veiligheid</i>	5
4.	Incident bestrijding.....	6
4.1	<i>Schema Incidentenbestrijding</i>	6
5.	Incident scenario's	7
	<i>Scenario 1: Ordeverstoring</i>	7
	<i>Eerste verantwoordelijke: Locatiemanager (LM Piket)</i>	7
	<i>Scenario 2: Fysieke Veiligheid en brand</i>	7
	<i>Eerste verantwoordelijke: Hoofdbeveiliging</i>	7
	<i>Scenario 3: Gezondheid</i>	8
	<i>Eerste verantwoordelijke: EHBO</i>	8
	<i>Scenario 4: Extreem weer</i>	8
	<i>Eindverantwoordelijke: Locatiemanager (piket)</i>	8
	<i>Gladheid-sneeuwval:</i>	9
	<i>Extreme Hitte:</i>	9
	<i>Harde wind:</i>	9
	<i>Scenario 5: Ontruiming:</i>	10
	<i>Eindverantwoordelijke: Hoofdbeveiliging</i>	10
6.	Ontruimingskaart	11



1. Inleiding

Voor u ligt het noodplan voor de asielopvang locatie aan de Priggeweg 2a, 1741 NH Schagen.

Met dit noodplan maken we inzichtelijk welke stappen er genomen moeten worden indien er besloten wordt van ontruiming van de locatie, bij wie deze beslissingsbevoegdheid ligt en welke kaders hierbij worden meegegeven.

Het document beschrijft de (preventieve) inzet van facilitaire diensten en de maatregelen die preventief zijn genomen om de risico's zo veel mogelijk te beperken. Sommige incidenten zijn ondanks de preventieve maatregelen niet uit te sluiten. Het noodplan beschrijft hoe er gehandeld moet worden wanneer er zich een incident voordoet op de locatie.

Het COA stelt met het opstellen van dit noodplan zich ten doel de veiligheid van de gasten en medewerkers op de locatie te waarborgen.

NOOT 1

Dit noodplan is een dynamisch document wat kan worden aangepast als er wijzigingen zijn. Op het moment van schrijven zijn wij uitgegaan van een operationele periode van 1 mei 2024 tot 1 mei 2025.

NOOT 2

De burgemeester van de gemeente Schagen is als bevoegd gezag eindverantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en kan indien nodig aanvullende maatregelen treffen bij (dreigende) verstoring van de openbare orde en veiligheid.



2. Organisatie

De organisatie van de opvanglocatie te Schagen is in handen van Het COA in samenwerking met de gemeente Schagen. Het COA is verantwoordelijk voor het inrichten van de locatie en de veiligheid van gasten en medewerkers.

Handelingsperspectief

De eindverantwoordelijke is de manager Risico crisisbeheersing. De escalatieladders is als volgt:

- Manager Risico Crisisbeheersing (RCB) (eindverantwoordelijke);
 - Programma Regisseur (bestuurlijke zaken);
 - Projectleider/operationeel manager (piket) (dagelijkse overkoepelende zaken);
 - Locatiemanager (piket) (dagelijkse zaken);
 - Hoofd ondersteunende diensten (beveiliging, catering, EHBO).

Bijzonderheden:

Op de Meldkamer Noord-Holland is een zogeheten Afspraak op Locatie (AOL) gemaakt. Dit betekent concreet een snelle opvolging van 112-meldingen vanaf de opvanglocatie.

Organisatie overdag (08:00 tot 23:00):

- 1 locatiemanager (08:00 tot 23:00)
- 1 hoofdbeveiliging (07:00 tot 19:00)
- 4 beveiligers (07:00 tot 19:00)
- 1 planner (08:00 tot 17:00) (alleen maandag tot en met vrijdag)
- 2 of meer host (09:00 tot 23:00)
- 2 EHBO medewerkers (09:00 tot 17:00)

Organisatie avond (08:00 tot 23:00):

- Piket locatiemanager (23:00 tot 08:00)
- Piket Projectleider (17:00 tot 08:00)
- 1 hoofdbeveiliging (19:00 tot 07:00) (EHBO, BHV en Brandwacht)
- 4 beveiligers (19:00 tot 07:00) (EHBO, BHV)



3. Beveiliging van de opvanglocatie

Het COA werkt op het gebied van beveiliging en veiligheid al samen met Trigion Security. Zij levert middels een overeenkomst beveiligingspersoneel op de asielopvang locatie in Schagen-Oost.

3.1 Inzet van beveiligingspersoneel

Trigion Security levert beveiligingspersoneel.

De beveiliging is met 5 personen aanwezig tijdens dag-uren en met 5 tijdens avond- en nachturen.

3.2 Taken beveiligingspersoneel

Zie hiervoor het document “Instructie asielopvang Schagen-Oost”, welke door Trigion Security is opgesteld.

3.3 Contactenlijst veiligheid

Als er een calamiteit plaatsvindt of als er een dreiging aanstaande is, dan dient er gecommuniceerd te worden met de Locatiemanager welke op zijn/haar beurt direct contact heeft met de projectleiders.

Hiervoor kan het volgende telefoonnummer gebeld worden: **xxx-xxx xx xx (piketnummer projectleiders)**
Dit telefoonnummer is 24/7 bereikbaar en zal doorgeschakeld zijn naar de projectleider welke aanspreekpunt voor die dag is. Hiermee kan geschakeld worden i.v.m. calamiteiten of dreigingen. (zoals scenario: extreem weer).

4. Incident bestrijding

In dit hoofdstuk staat beschreven hoe te handelen in geval van incidenten tijdens het verblijf op de asielopvang locatie te Schagen-Oost. De leiding van de incidentenbestrijding hangt af van het voorgevallen scenario zoals in 5.1 te lezen. Het COA blijft ten alle tijden de eindverantwoordelijkheid houden. Indien het COA het incident niet met eigen middelen kan oplossen nemen de hulpdiensten de leiding over. Zie schema incidentenbestrijding.

4.1 Schema Incidentenbestrijding



- Interne alarmering vindt plaats via het portfoonnetwerk op de asielopvang locatie.
- Externe alarmering vindt plaats door de Locatiemanager via GSM aan de hulpdiensten via 112.

NOOT

Er zal altijd eerst een interne alarmering plaatsvinden voordat er extern gealarmeerd wordt.

NOOT

De meldkamer (MKNH) is op de hoogte van de locatie door een Afspraak op Locatie (AOL).



5. Incident scenario's

Het COA heeft in de planvorming ook een risicoanalyse opgesteld.

Een aantal van deze incidenten zijn al voldoende uitgewerkt in de risicoanalyse. Zowel de preventieve als repressieve maatregelen staan vermeld. ICT-problemen en uitval Nutsvoorzieningen zijn hier voorbeelden van. Op basis van de door Het COA opgestelde risicoanalyse zijn de volgende incidenten redelijkerwijs mogelijk en verder uitgewerkt. Deze worden scenario's genoemd.

- Scenario 1. Ordeverstoring
- Scenario 2. Fysieke veiligheid en brand
- Scenario 3. Gezondheid
- Scenario 4. Extreem weer

5.1 Scenario's

Scenario 1: Ordeverstoring

Eerste verantwoordelijke: Locatiemanager (LM Piket)

Het is mogelijk dat personen de orde op de locatie willen verstoren. Er is verschil tussen individuele ordeverstoring (1 persoon) en massale orderverstoring. In beide gevallen geldt onderstaande werkwijze.

Om snel en adequaat te kunnen handelen bij een ordeverstoring zijn er beveiligers aanwezig op de locatie. Indien er een ordeverstoring plaatsvindt, zal onmiddellijk de Locatiemanager worden gewaarschuwd onder vermelding van locatie, aantal betrokkenen en bijzonderheden via de portofoon.

De beveiligers geeft dit door aan de Locatiemanager en schaaft zelf, zo nodig, de beveiliging op. De Locatiemanager zal een inschatting maken van de situatie en stemt met de beveiliging af of er politie ter plaatse moet komen.

De politie wordt opgevangen en bijgepraat door de Locatiemanager.

De beveiliging is ondersteunend aan de politie (politie heeft de leiding).

Scenario 2: Fysieke Veiligheid en brand

Eerste verantwoordelijke: Hoofdbeveiliging

De aanwezige beveiligers en tevens BHV'ers zijn in staat om een beginnende brand tijdig te signaleren en zullen met inachtneming van eigen veiligheid de brand bestrijden/blussen met de in nabijheid aanwezige blusmiddelen en daarnaast zal overig personeel direct overgaan tot ontruiming van de asielopvang locatie.

Indien de brand zich snel uitbreidt en niet direct bestreden kan worden, zal de aanwezige Hoofdbeveiligers de externe hulpdiensten alarmeren via het landelijk alarmnummer 112, onder vermelding van locatie, grootte en bijzonderheden. Na opdracht van de hoofdbeveiligers zal er gestart worden met het ontruimen van de directe omgeving van de brand.

Indien de brand geblust is, zal in overleg met COA en de gemeente i.s.m. de hulpdiensten worden gekeken naar oorzaak/ontstaan van de brand, het verwijderen/herstellen van beschadigde items en het vervolgtraject.



Scenario 3: Gezondheid

Eerste verantwoordelijke: EHBO

Indien een persoon op locatie onwel is geworden dient men direct de BHV'er en daarna de Locatiemanager te waarschuwen onder vermelding van locatie en toestand van het slachtoffer. Het is ook mogelijk dat het EHBO-team al is "aangeropen", in dat geval informeert het EHBO-team de Locatiemanager over de inzet. Het EHBO-team zal zo spoedig mogelijk aanvangen met verlenen van (eerste) hulp aan de onwel geworden persoon.

Indien de patiënt ter plaatse niet (voldoende) behandeld kan worden, zal er door het EHBO-team een reguliere ambulance worden aangevraagd bij de MKA. De Locatiemanager informeert de beveiliging dat er een ambulance richting de locatie komt. De Ambulance (en Politie) kunnen bij de entree naar binnen.

Scenario 4: Extreem weer

Eindverantwoordelijke: Locatiemanager (piket)

Dagelijks zal door de Locatiemanager de weerontwikkeling gemonitord worden.

Hiervoor maken we gebruik van de website van het KNMI. (<https://www.knmi.nl>)

Het KNMI beheert in Nederland ruim 30 automatische weerstations die continu de windrichting en -sterkte, de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de neerslag, de globale straling van de zon, zicht en luchtdruk meten, evenals neerslagsoort en weertype. Actuele metingen van de stations worden elke 10 minuten geactualiseerd.

Daarnaast kunnen we dag en nacht onderstaand telefoonnummer bellen voor weersinformatie.
Tel: 0900-1234554

Bij zicht op aankomend extremer weer (waaronder storm) wordt ten minste vier uur van tevoren de beslissing genomen of de locatie ontruimd moet worden. Dit stelt de Locatiemanager, de projectleiders en beveiligingsorganisatie in staat een zo gecontroleerd mogelijke ontruiming en informatievoorziening plaats te laten vinden.



De onderstaande (standaard) maatregelen zullen worden getroffen bij:

Gladheid-sneeuwval:

- Indien nodig worden bij gladheid de aan- en afvoerwegen en het terrein door de gemeente gestrooid. De beveiliging strooit de looppaden rond het paviljoen.
- De vloeren in het paviljoen zijn verhoogd waardoor wateroverlast beheersbaar zal blijven.
- Het paviljoen heeft schuine daken waardoor regen of sneeuw ervan afglijdt, daarnaast zijn de tenten verwarmd. Sneeuw zal smelten door warmte van binnenuit. In de nachten dienen de verwarmingen dan aan te blijven staan.

Extreme Hitte:

Hier wordt onder verstaan dat de temperatuur zo hoog is of de zon zo fel is dat bewoners en medewerkers het risico lopen om door de warmte te worden bevangen.

- De Locatiemanager informeert bewoners en medewerkers erop dat zij voldoende moeten drinken.
- Er zal voldoende water beschikbaar voor de gasten en medewerkers.
- Gasten en medewerkers staan niet in de volle zon.

Harde wind:

- Voor (harde)wind is onderstaande tabel opgesteld:

Windkracht (Bft)	Windstoten (km/u)	Windsnelheid (m/s)	Te volgen procedure
6	39-49	10,8-13,8	Alert op weersverwachting, geen extra maatregelen
7	50-61	13,9-17,1	Alert op weersverwachting, geen extra maatregelen
8	62-74	17,2-20,7	Extra controle op tenten + doorkijk naar opvolgend scenario
9 - 10	75-102	20,8-28,4	Overleg Loc manager en projectleiders over te nemen stappen met voorbereiding scenario "ontruiming"
11	103-117	28,5-32,6	Ontruiming van locatie (gefaseerd) + overgang naar noodlocatie



Scenario 5: Ontruiming:

Eindverantwoordelijke: Hoofdbeveiliging

Ontruimen van de asielopvang locatie gebeurt alleen in opdracht van de op het terrein aanwezige teamleider van de beveiliging. De aanwezige beveiligers voeren de ontruiming van de locatie uit. Een ontruiming van de locatie en het terrein zal zoveel als mogelijk gefaseerd plaatsvinden.

Om paniek te voorkomen is het van groot belang dat er rustig en duidelijk naar de gasten gecommuniceerd wordt.

Communicatietekst bij gehele ontruiming:

“Om veiligheidsredenen zijn wij genooddaakt deze locatie te ontruimen. Volg de instructies van de beveiligers.”

Bij een grootschalige calamiteit in de directe omgeving van de asielopvang-locatie kan ook de burgemeester opdracht geven tot ontruiming van het terrein.

De taken van het personeel die belast zijn met de ontruiming van de asielopvang-locatie zijn onderstaand uitgeschreven en ter verduidelijking is er een ontruimingskaart toegevoegd.

Taak projectleider:

- Stemt af met locatiemanager over gemeld of verwacht scenario;
- Besluit gezamenlijk met overige projectleiders tot verder te nemen actie na ontruiming;
- Projectleiders stemmen samen de te nemen vervolgacties af;
- Neemt contact op met gemeente Schagen (zie bijlage telefoonnummers);
- Gaat ter plaatse de situatie beoordelen;
- Organiseert busvervoer;
- Informeert projectmanager.

Taak Locatiemanager:

- Informeer personeel over de ontruiming (tussen 8:00 en 23:00).

Taak beveiligers:

- Beveiligers 1 (teamleider) ontruimt de entree, kantine en zorgt dat er geen mensen meer naar binnen kunnen;
- Beveiligers 2 ontruimt het sanitair en helpt daarna beveiligers 3;
- Beveiligers 3 ontruimt de slaapvertrekken;
- Beveiligers 4 stuurt de mensen naar de verzamelplaats;
- Beveiligers 5 houdt toezicht op ordelijk verloop ontruiming en blijft in de porto-cabin om nooddiensten op te vangen en behoudt de poortbewaking.

Taak brandwacht:

- Wordt uitgevoerd door de beveiligers.

6. Ontruimingskaart



Stappenplan

Indien er informatie beschikbaar komt waarbij er over gegaan moet worden tot mogelijke ontruiming op basis van extreem weer zullen de volgende stappen genomen moeten worden:

- De locatiemanager signaleert weersverandering in het KNMI-beeld.
- De locatiemanager informeert de projectleider hierover.
- Gezamenlijk wordt er naar de noodplan procedure gekeken en worden de scenario's doorgenomen.
- Indien de verwachting is dat de windkracht zal toenemen naar stromachtig/storm (windkracht 10-11) legt de projectleider contact met de projectmanager om een mogelijke ontruiming voor te bespreken.
- De projectleider legt een actieve lijn met de gemeente Schagen en stemmen samen af over het gebruik van een noodlocatie.
- Een noodlocatie **is vooraf niet afgestemd** met de gemeente Schagen, maar dient wel door de gemeente op dat moment aangewezen te worden. (?? Een sporthal bij calamiteiten ??)
- De haakarmbak, voorzien van middelen en materialen t.b.v. noodopvang, wordt naar de noodlocatie gebracht en de noodlocatie wordt n.a.v. de verwachte verblijfsduur verder ingericht.
- Coördinatie t.b.v. de inrichting van de noodlocatie wordt gedaan door de eerste twee beveiligers.
- Een tweede locatiemanager wordt opgeroepen voor de noodlocatie, zodat de andere locatiemanager de asielopvang kan afsluiten.
- Indien er besloten wordt tot ontruiming wordt er met de direct betrokkenen (locatiemanager, beveiligers, projectleider en indien nodig gast heren/vrouwen) de gefaseerde ontruiming voor-besproken.
- Er wordt een tijdstip afgesproken wanneer er gestart gaat worden met ontruiming waarbij vooraf duidelijk is wie welke taak vervult.
- Bussen welke de gasten van de asielopvang locatie naar de noodlocatie vervoeren staan gereed bij de oude loods nabij de hoofdweg.
- Er wordt actief geteld wie er aanwezig zijn, wie er in de bus zitten en wie er aanwezig zijn op de noodlocatie.
- Indien het weersbeeld het toelaat tot herplaatsing op de asielopvang wordt er eerst een schouw gedaan door de locatiemanager en projectleider of dit op veilige wijze kan, daarna wordt er gefaseerd teruggeplaatst.



Belangrijke telefoonnummers

Naam	Naam	Telefoonnummer
Spoed	Meldkamer	112
Gemeente Schagen	Piket OOV	???
Projectleiders piket nummer	Dienstdoende projectleider	???
Locatiemanager	Locatiemanager asielopvang	???
Bus maatschappij noodvervoer	Touringcarbedrijf	???

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 18 maart 2024 13:22
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: advies gebruiksmelding CNO Priggeweg te Schagen
Bijlagen: 29794_1.pdf

Hoi [REDACTED],

Bijgevoegd het advies met betrekking tot het CNO aan de Priggeweg te Schagen.
Mochten er naar aanleiding van het advies nog vragen zijn, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Sr. Specialist brandveilig bouwen & omgeving



Aanwezig: maandag t/m vrijdag
Mobiel: +31 [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@vrnhn.nl

Postadres: Postbus 416, 1800 AK ALKMAAR
Website: www.vrnhn.nl

Kijk voor de maildisclaimer en inkoopvoorwaarden op www.vrnhn.nl



Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 29 april 2024 11:35
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: advies gebruiksmelding COa locatie Priggeweg Schagen
Bijlagen: 29988_1.pdf

Goedemorgen,

Zoals vanmorgen met [REDACTED] besproken, hierbij de brief zoals verstuurd naar [REDACTED] van de gemeente Schagen. De locatie is beoordeeld als logiesfunctie. Deze gebruiksfunctie is, ondanks ander advies, ook tijdens de bouwkundige beoordeling toegepast.

In de CC heb ik ook [REDACTED] meegenomen. Vanuit Crisisbeheersing is hij nauw betrokken bij de locatie.

Mochten er nog vragen zijn, hoor ik die graag.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Sr. Specialist brandveilig bouwen & omgeving



Aanwezig: maandag t/m vrijdag
Mobiel: +31 [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@vrnhn.nl

Postadres: Postbus 416, 1800 AK ALKMAAR
Website: www.vrnhn.nl

Kijk voor de maildisclaimer en inkoopvoorwaarden op www.vrnhn.nl



Gemeente Schagen

Postbus 8
1740 AA SCHAGEN

Datum 29 april 2024
Onze referentie UIT-2024-29988
Uw referentie
Uw bericht van 19 april 2024

Telefoon 06 [REDACTED]
E-mail [REDACTED]@vrnbn.nl
Bijlagen 1
Onderwerp Advies tekening en noodplan
horende bij gebruiksmelding
noodopvang CNO Schagen

Geachte heer [REDACTED],

Hierbij ontvangt u onze reactie op de gebruiksmelding voor het brandveilig gebruik van de CNO noodopvang aan de Priggeweg in Schagen. Bij de beoordeling is uitgegaan van het gebruik als "logiesfunctie".

Ons advies

Wij adviseren u om de aandachtspunten in bijlage A te laten uitvoeren/oplossen.

Daarnaast dienen:

- de rookwerendheid van de subbrandcompartimenten; en
 - de zelfsluitendheid van de deuren in de subbrandcompartimenten;
- op tekening te worden aangegeven.

Beoordelingskader

We hebben de aangeleverde informatie beoordeeld aan de hand van de relevante voorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving. Hierbij zijn we uitgegaan van de informatie die u heeft aangeleverd.

Heeft u vragen?

Wilt u meer informatie over ons advies? Neem dan contact op met [REDACTED] van wie de contactgegevens bovenaan deze brief staan of met de casehouder van uw gemeente,

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,

[REDACTED]

Operationeel manager Risicobeheersing

Vanwege de digitale afhandeling staat er geen handtekening op deze brief.

Bijlage A Aandachtspunten gebruiksmelding

Aandachtspunten gebruiksmelding	
Onderwerp	Maatregel
Besluit Bouwwerken Leefomgeving	Doordat de locatie wordt gezien als logiesfunctie dienen de logiesverblijven als apart beschermd subbrandcompartiment te worden gezien (art. 3.44, lid 1). De volgens NEN 6075 bepaalde weerstand tegen rookdoorgang (WTRD) van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte in het brandcompartiment is ten minste 20 minuten. (art. 3.46) De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van een beschermd subbrandcompartiment als bedoeld in art. 3.44 naar een andere ruimte in het brandcompartiment is ten minste 20 minuten. (art. 3.47, lid 1) Een beweegbaar constructieonderdeel in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang geldt, is zelfsluitend. (art. 3.123, lid 1) <u>Opmerkingen:</u> • Omdat het bouwwerk bestaat uit een tentconstructie, zal het lastig zijn elk logiesverblijf uit te voeren met een WBDBO van ten minste 20 minuten. De ruimten dienen minimaal wel te voldoen aan de vereiste WTRD van 20 minuten. • Voor het niet voldoen aan de WBDBO zullen aanvullende organisatorische maatregelen moeten worden getroffen. De aanvullende organisatorische maatregelen dienen te worden verwerkt in het noodplan. • De deuren naar de logiesruimten dienen zelfsluitend te worden uitgevoerd. Het is toegestaan de deuren uit te voeren met vrijloopdrangers die worden aangestuurd door de brandmeldinstallatie.
Brandmeldinstallatie	Voor ingebruikname dient het inspectiecertificaat van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie aan de gemeente te zijn overgelegd.

Noodplan, noot 1	Aangegeven wordt dat het een dynamisch document betreft. Op het moment van schrijven, wordt uitgegaan van een operationele periode van 1 mei 2024 tot 1 mei 2025. <u>Opmerking:</u> Uit de tekst kan worden opgemaakt dat het mogelijk is dat de locatie langer als aangegeven periode gebruikt gaat worden. Indien de locatie langer als 1 jaar gebruikt wordt zullen er aanvullende voorwaarden gesteld worden aan de locatie.
Noodplan, 4.1	In het schema “signaleren incident” wordt in eerste instantie uitgegaan van een interne opvolging. <u>Opmerking:</u> In bepaalde gevallen, zoals daadwerkelijk brand, reanimatie, e.d. is het van belang dat naast de interne organisatie, ook de externe hulpverlening zo snel mogelijk wordt gealarmeerd. Het schema en de “noot” dient hierop te worden aangepast.
Noodplan, 5.1	Scenario 2: Fysieke veiligheid en brand <u>Opmerkingen:</u> • Op het moment dat er een daadwerkelijk brand geconstateerd wordt dient gelijk 112 te worden gebeld. • In de scenario's wordt geen verschil gemaakt in handelswijze tussen automatische brandmeldingen en constatering daadwerkelijke brand. Dit dient te worden uitgewerkt.
Noodplan, 5.1	Scenario 3: Gezondheid <u>Opmerking:</u> In het scenario wordt uitgegaan van een onwel wordings. Dit is slechts één scenario. Hoe handelt men bij andere type gezondheidsproblemen, zoals b.v een reanimatie? Ook hier geldt dat het van belang is dat direct 112 wordt gebeld en adequaat wordt gehandeld. Dit dient nader te worden uitgewerkt.

Noodplan, 5.1	Scenario Extreem weer, harde wind Het is niet duidelijk waarop de tabel met de te volgen procedures bij bepaalde windsterkte is gebaseerd. Het tentboek van de tentleverancier is bepalend voor de te nemen acties bij bepaalde windsnelheden. <u>Opmerking:</u> De tabel dient te worden aangepast op basis van het tentboek.
Noodplan, 5.1	Scenario 5: Ontruiming Bij een gehele ontruiming wordt een communicatietekst weergegeven. De communicatietekst is in het Nederlands. Dit zal niet door alle gebruikers worden begrepen. Daarnaast zal er, afhankelijk of deze gebruikt wordt, ook een ontruimingssignaal klinken. <u>Opmerkingen:</u> • (nieuwe) Gebruikers van de locatie dienen te worden gewezen op wat er van hen verwacht wordt op het moment dat het ontruimingssignaal klinkt of wordt omgeroepen. • Naast de Nederlandse tekst zal de communicatietekst bij totaalontruiming in diverse talen omgeroepen moeten worden.

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 29 april 2024 11:40
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: advies gebruiksmelding opvanglocatie COA aan de Priggeweg te Schagen
Bijlagen: 29988_1.pdf

Urgentie: Hoog

Goedemorgen [REDACTED],

Bijgevoegd het advies met betrekking tot de opvanglocatie COA aan de Priggeweg te Schagen. Het pand wordt a.s. woensdag al in gebruik genomen. Wil jij van te voren nog een schouw doen?

Mochten er aan de hand van het advies nog vragen zijn, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Sr. Specialist brandveilig bouwen & omgeving



Aanwezig: maandag t/m vrijdag
Mobiel: +31 [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@vrnhn.nl

Postadres: Postbus 416, 1800 AK ALKMAAR
Website: www.vrnhn.nl

Kijk voor de maildisclaimer en inkoopvoorwaarden op www.vrnhn.nl





gemeente Schagen

■■■■■■■■■■

Laan 19

1741 EA Schagen

Datum: 02-05-2025
Onze referentie: 1
Uw referentie: SAM-126599
Uw bericht van: 03-04-2025

Telefoon: 06 ■■■■■■■■
E-mail: ■■■■■@vrnhn.nl
Bijlagen: -
Onderwerp: het verlengen van de tijdelijke noodopvang
aan de Priggeweg in Schagen

Beste heer ■■■■■,

Hierbij ontvangt u onze reactie op de aanvraag voor omgevingsvergunning voor de het verlengen van een tijdelijke opvang locatie van Het verlengen van een tijdelijke opvanglocatie aan Priggeweg 2A in Schagen.

Ons advies

Wij adviseren u de brandveiligheidsaspecten goed te keuren, onder voorwaarde dat de opmerkingen zoals gemeld in ons advies op de 1^e aanvraag dd. 5 februari 2024, kenmerk UIT-2024-29545 reeds zijn uitgevoerd.

Omdat de brandmeldinstallatie nu langer als een jaar in gebruik is/ gebruikt zal worden, moet er ook jaarlijks een inspectierapport van de brandmeldinstallatie worden afgegeven.

Beoordelingskader

We hebben de informatie die u heeft aangeleverd beoordeeld aan de hand van de relevante brandveiligheidsvoorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Naast de wettelijke kaders gebruiken we ook een aantal regionale en landelijke documenten:

- Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid VRNHN 2021.
- Basisprincipes van brandbestrijding 2020 van het NIPV.
- Handboek brandbeveiligingsinstallaties 2012 van Brandweer Nederland.

Afschrift vergunning

Als u de omgevingsvergunning verleent, ontvangen wij graag een afschrift van de vergunning en de bijbehorende tekeningen. Deze kunt u sturen naar risicobeheersing@vrnhn.nl.

Heeft u vragen

Wilt u meer informatie over ons advies en de vervolgstappen? Neem dan contact op met [REDACTED], van wie de contactgegevens bovenaan deze brief staan.

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,

[REDACTED]

Operationeel manager Risicobeheersing

Vanwege de digitale afhandeling staat er geen handtekening op deze brief.

 Samen hulpvaardig 



gemeente Schagen

■■■■■

Laan 19

1741 EA Schagen

Datum: 02 mei 2025
Onze referentie: VRNHN-2025-04-0013
Uw referentie: SAM-126608
Uw bericht van: 03-04-2025

Telefoon: 06 ■■■■■
E-mail: ■■■■■@vrnhn.nl
Bijlagen: -
Onderwerp: het brandveilig gebruiken van een tijdelijke opvang locatie

Beste heer ■■■■■

Hierbij ontvangt u onze reactie op de gebruiksmelding voor het brandveilig gebruik van het brandveilig gebruiken van een tijdelijke opvang locatie aan Priggeweg 2A in Schagen. Op de melding hebben wij ook al eerder geadviseerd, zie ons advies met referentie UIT-2024-29988 van 29 april 2024.

Ons advies

Wij adviseren u om de gebruiksmelding niet goed te keuren op basis van de volgende punten:

- Uit de ingediende tekening blijkt dat de punten uit ons advies met referentie UIT-2024-29988 van 29 april 2024 niet zijn verwerkt / zijn overgenomen.
- Niet alleen dienen de tekeningen te worden aangepast, Indien nog niet gedaan dienen genoemde maatregelen per direct te worden toegepast.
- Tekeningen en gegevens ten behoeve van de nieuwe gebruiksmelding dienen overeenkomstig het gestelde in artikel 6.8 van het Bbl te worden ingediend.

Beoordelingskader

We hebben de aangeleverde informatie beoordeeld aan de hand van de relevante voorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving. Hierbij zijn we uitgegaan van de informatie die u heeft aangeleverd.

Heeft u vragen?

Wilt u meer informatie over ons advies? Neem dan contact op met [REDACTED], van wie de contactgegevens bovenaan deze brief staan.

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,

[REDACTED]

Operationeel manager Risicobeheersing

Vanwege de digitale afhandeling staat er geen handtekening op deze brief.